

“Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto.”

**OBRA EXCLUSIVA PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Neste projeto não existe implicação ambiental que justifique licença

NÃO TEM INTERFERÊNCIA COM
OUTRAS EMPRESAS DE SERVIÇO
PÚBLICO

EMPREITEIRA	DOMINUS	
S.E.	GPED	
ALIMENTADOR	06F4	
DISPOSITIVO	373361/100A/15T	
COORDENADA	323750:7660528	
VENC. PROJ.		
COD. LOCAL.	EX-3327	
	DATA	MATRICULA
LIB. PROJ.	__/__/__	
OBRA RECEBIDA	__/__/__	

CEMIG D - PE/ER
OBRA PARTICULAR

Projeto:

Liberado por:

Nº Pessoal: _____ Data: ____/____/____

Esta liberação não isenta responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG D e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise.

VÃOS REGULADORES - BAIXA TENSÃO	
POSTES	VÃO (M)
01 e 02	31,0

CHI PREVISTO	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO
171cl x 2,0hs = 342CHI	373361/100/15T

RECURSO DE REDUÇÃO DE CHI:

☐ LINHA VIVA

☐ MEGA JAMPER

☒ EQUIPES ADICIONAIS

☐ GARRA VIVA

☐ GERADOR

☐ OUTROS:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

CNPJ: 18.666.172/0001-64

RUA CORONEL JOÃO FERREIRA BARBOSA, 46 CENTRO

SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG CEP: 37855-000

TELEPHONE: (0xx35) 3554-1266

57866-3-30

CARREGAMENTO
ATUAL: 17,3 kVA

57866-3-30

RUA AMÉRICO

3#4CA-13,8kV

L6M-AB

3#4

FRANCISCO

CARREGAMENTO

ATUAL: 17,3 kV

- Iluminação de código "L6" existentes e projetadas são LED 60W e braço médio.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA

NÚM. PROJETO:

ADRIANO DE SOUZA FERREIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 65.384/D-MG
DATA: 10/04/2023

ADRIANO FERREIRA
CREA: 65.384/D-MG
DATA: 10/04/2023

DESENHO:

LEVANTAMENTO: ASE

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
LOCAL DA OBRA: SÃO PEDRO DA UNIÃO

DESCRICAÇÃO SERV

DESCRIÇÃO SERVIÇOS:

Intercalação de postes com substituição de vão de neutro por baixa tensão isolada e instalação de conjunto de iluminação pública.

ESCALA: 1:1 000

MAPAS:
3332-6605

FOLHA: 1/5

[illegible][illegible]

TRABALHEM COM SEGURANÇA


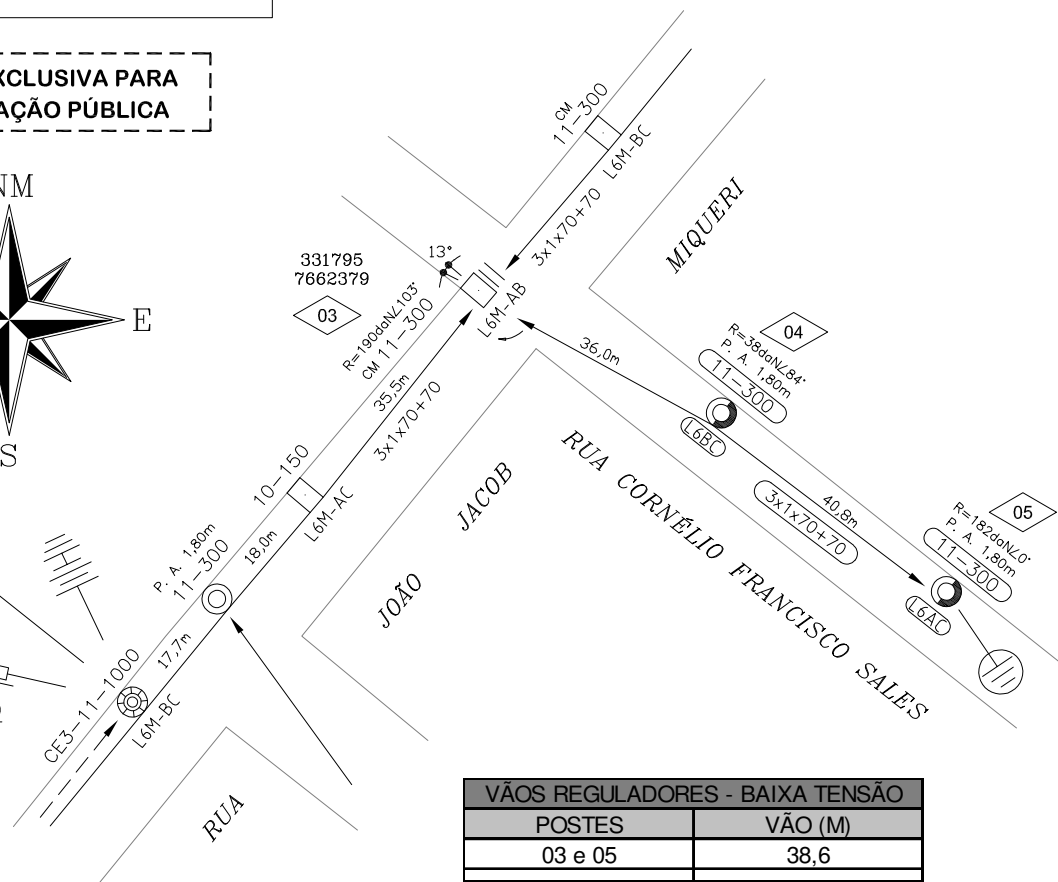
“Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto.”

NÃO TEM INTERFERÊNCIA COM
OUTRAS EMPRESAS DE SERVIÇO
PÚBLICO

-- CENTRO --

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

**OBRA EXCLUSIVA PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

 $\bar{5} \wedge$ 

VÃOS REGULADORES - BAIXA TENSÃO	
POSTES	VÃO (M)
03 e 05	38,6

CEMIG D - PE/ER OBRA PARTICULAR	
Projeto:	
Liberado por:	
Nº Pessoal: _____	Data: ____ / ____ / ____
Esta liberação não isenta responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG D e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise.	

CHI PREVISTO	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO
13cl x 2,0hs = 26CHI	54964-3-45

RECURSO DE REDUÇÃO DE CHI:

☐ LINHA VIVA

☐ MEGA JAMPER

☐ EQUIPES ADICIONAIS

☐ GARRA VIVA

☐ GERADOR

☐ OUTROS:

- Iluminação de código "L6" existentes e projetadas são LED 60W e braço médio.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROJETO:	DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		NÚM. PROJETO:
 ADRIANO DE SOUZA FERREIRA ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA: 65.384/D-MG DATA: 10/04/2023	 ADRIANO FERREIRA CREA: 65.384/D-MG DATA: 10/04/2023	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	ESCALA:
		LOCAL DA OBRA:	SÃO PEDRO DA UNIÃO	1:1000
	DESENHO:	ASF	DESCRIÇÃO SERVIÇOS:	Extensão de 02 postes com baixa tensão isolada e instalação de 01 conjunto de iluminação pública em cada.
	LEVANTAMENTO:	ASF		3312-6620
				FOLHA: 2/5

CLASSIFICAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO										TOTAL
				AUTOMÁTICA			DE			CÓPIAS	
	DISTR.	QTDE/TIPO	ÓRGÃO								